


ABRIGO DE GÁS UM CILINDRO P 13 (SALÃO DE FESTAS)

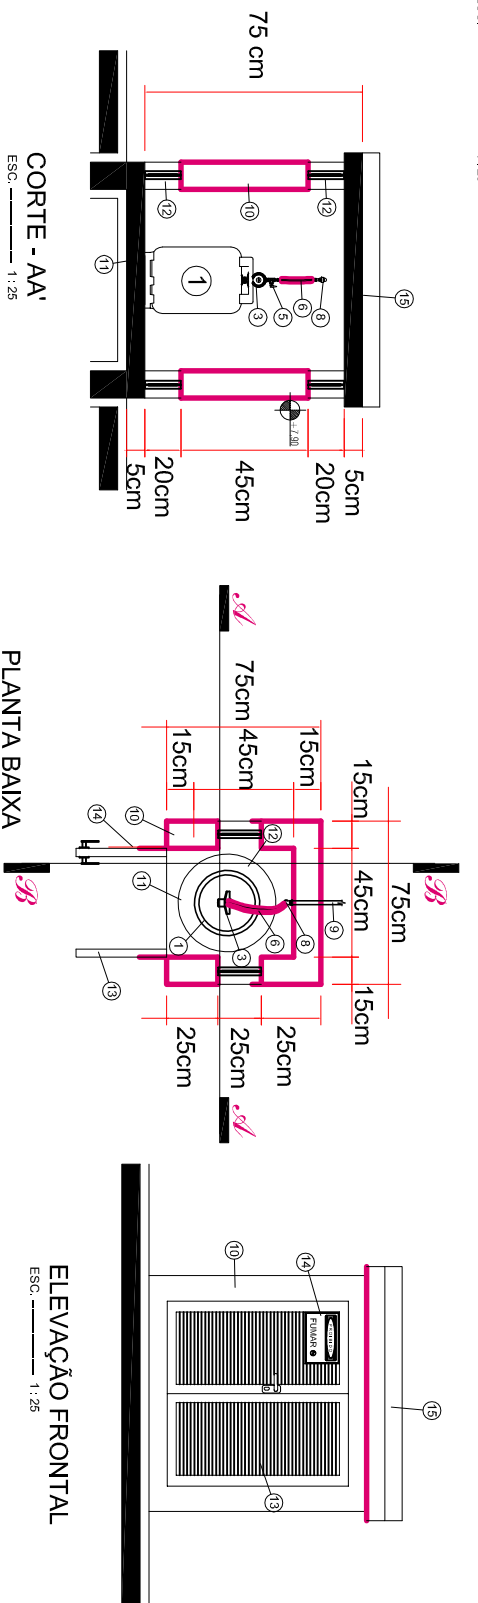

LEGENDA DE CONSUMO

- 1- CHAMAR DE GÁS P. 13 VERTICAL, RECEPTOR TRANSPORTÁVEL.
- 2- TAMPA DE AÇO COM 8 kg 0,350 mm H₂O/m².
- 3- JINTE E BOBOLA LATA ROSCA GROSSA.
- 4- JINTE DE 1/4" X 1/2" 1/4".
- 5- TUBO DE AÇO GALV. 6 1/2" VAZ. 15X 1,52Z OU EQUIVALENTE 1/2" ME.
- 6- REGISTRO DE CORTE TIPO FECHO PARADO 1/8" X 1/8".
- 7- REGISTRO DE CORTE TIPO FECHO AVANÇADO 1/8" X 1/8".
- 8- REGISTRO DE CORTE TIPO FECHO MARCHADA 1/8" X 1/8".
- 9- TAMPA DE AÇO GALV. 6 1/2" VAZ. 15X 1,52Z OU EQUIVALENTE 1/2" ME.
- 10- FANERIE DE CONCRETO C/ REESTRUTURA AO FOGO POR 4 HORAS.
- 11- PISO DE CONCRETO C/ REESTRUTURA MÍNIMA DE 10cm.
- 12- VENTILAÇÃO PERMANENTE DO ABRIGO DE GÁS 2400 SUPERZEIMA.
- 13- PLACA DE ADVERTIR O ESPALHAMENTO DE SÓDIO DIÁFANO PLACA.
- 14- PLACA DE ADVERTIR O INCHACADO PROIBIDO + JUMAR.
- 15- LAJE DE CONCRETO C/ TIPO DE PRESSÃO E COMBETO DE 5S.

DET. DO CONJUNTO DE CONEXÃO AO P-13


DET. LATERAL DA FIXAÇÃO

DET. SUPERIOR DA FIXAÇÃO


DET. LATERAL DA FIXAÇÃO

DET. SUPERIOR DA FIXAÇÃO

Obs: LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO NÃO INSTALAR EM ALTURA SUPERIOR A 2.15m NA FACE SUPERIOR.

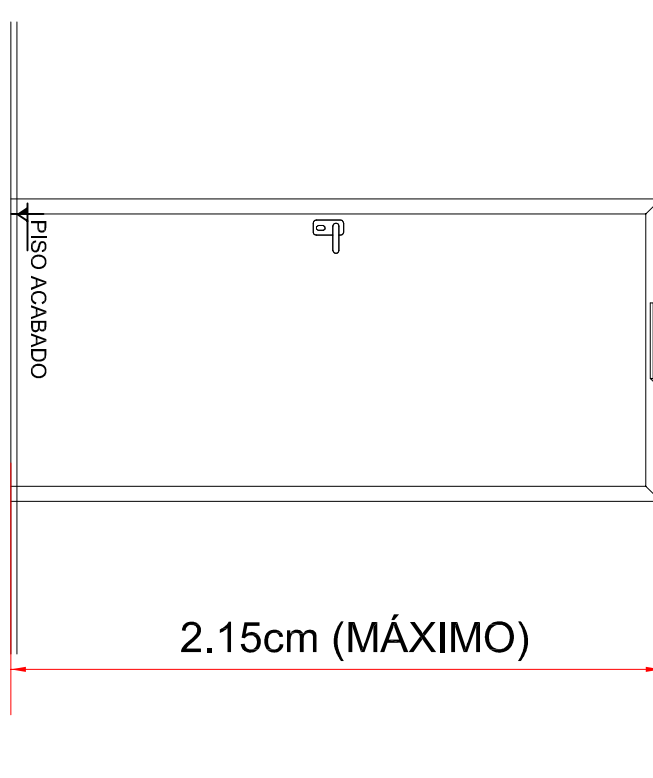


Det. de Instalação do Bloco Autônomo de Saída 3 Lux

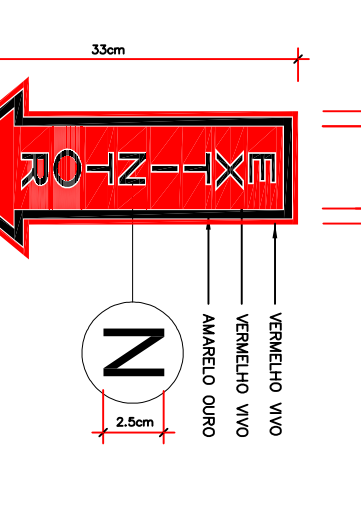

Det. de Instalação de Emergência

Obs: LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO NÃO INSTALAR EM ALTURA SUPERIOR A 2.15m NA FACE SUPERIOR.

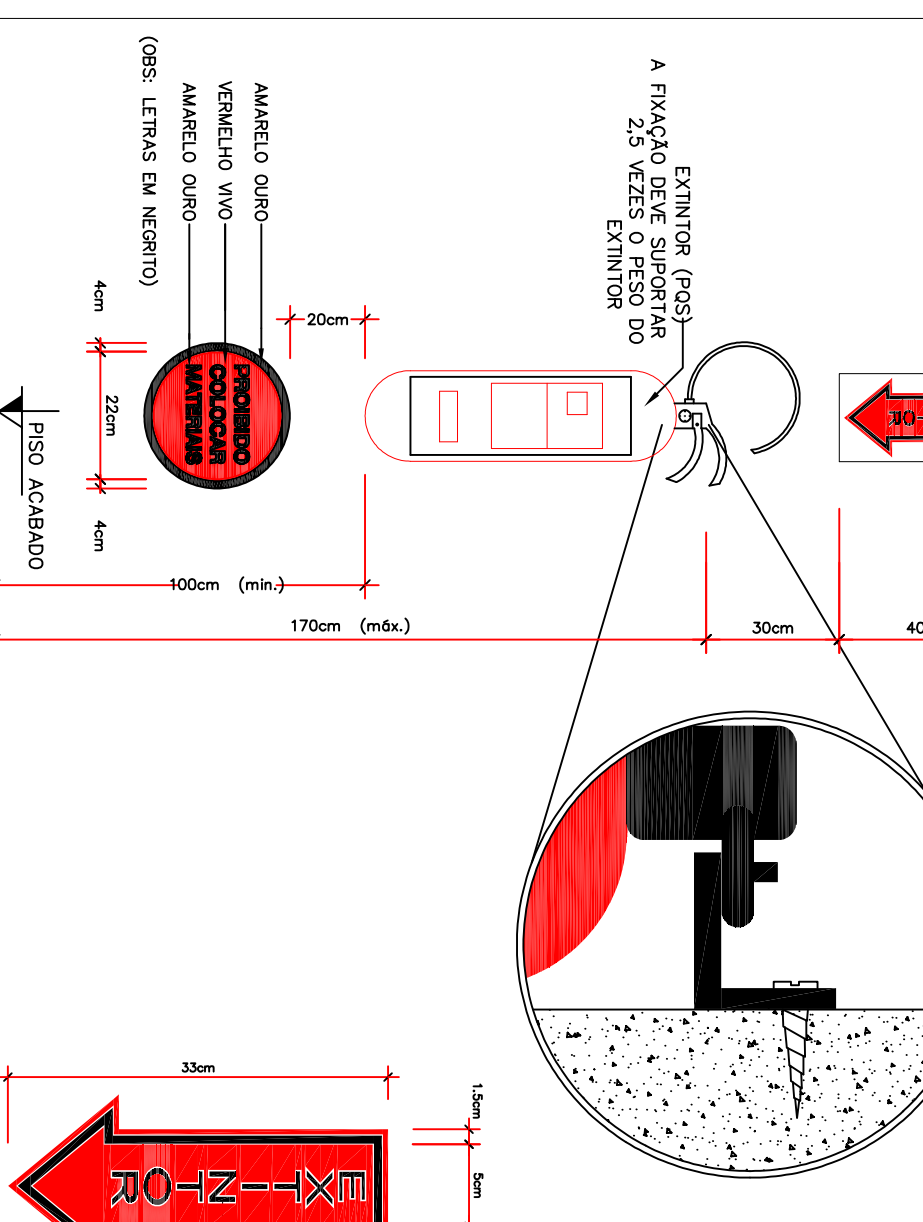


Det. de Instalação de Emergência

EXTINTOR P.Q.S.(A.B.C)

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ NBR 10.721

- CARGA NOMINAL: 4kg DE PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (95%).
- GÁS EXPULSIVO NITROGÊNIO OU AR COMPRIMIDO.
- PRESSÃO NOMINAL DE CARREGAMENTO 11.4MPa a 30°C.
- FAIXA DE TEMPERATURA -10°C a +50°C
- MODELO H-9992

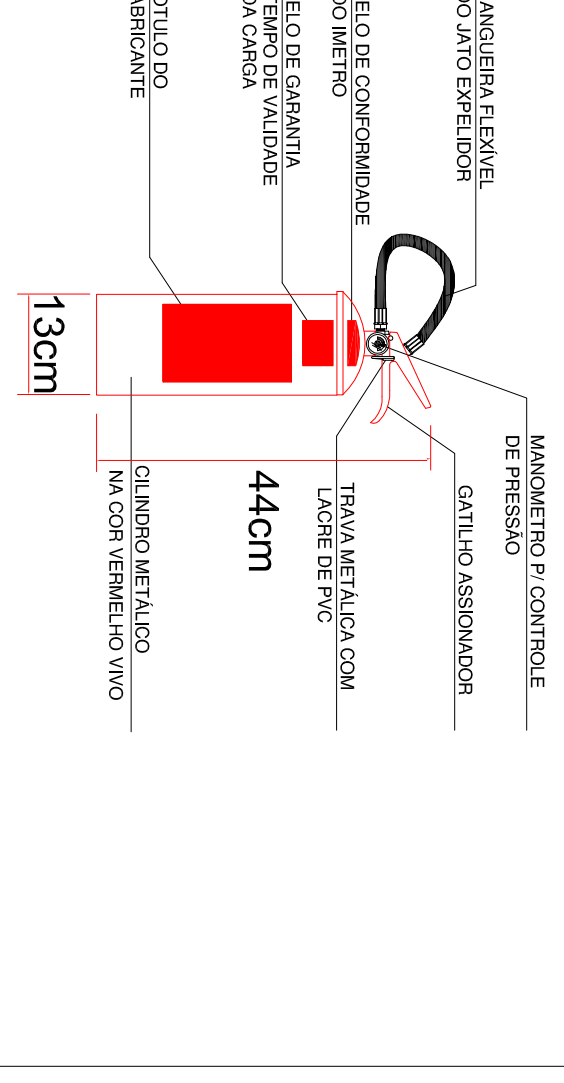

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA


- NÃO TESTE O EXTINTOR QUALQUER USO CAUSARÁ PERDA DE PRESSÃO TORNA-DO INOPERANTE.
- EM CASO DE ASPIRAÇÃO DO PRODUTO, INGERIR ÁGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, APRECHENDO SINAIS E SINTOMAS COMUNS, PROCURE ATEN- DIMENTO MÉDICO.

DETALHE DO EXTINTOR DE INCÊNDIO (PINTURA E LOCAL FIXAÇÃO EXTINTOR)

DETALHE DA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR

Det. da Luminária de Emergência

Bloco Autônomo

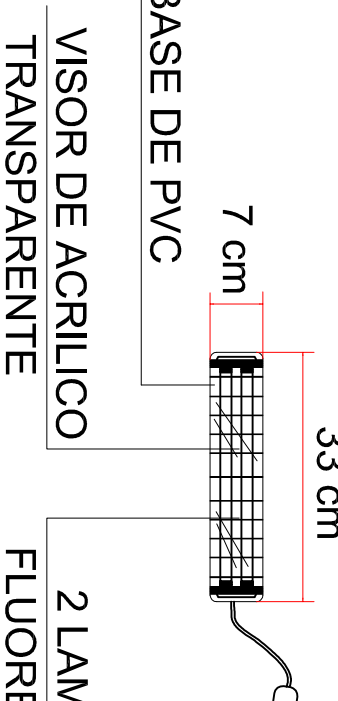


Det. de Instalação de Emergência (5 Lux)

Obs: LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO NÃO INSTALAR EM ALTURA SUPERIOR A 2.15m NA FACE SUPERIOR.

Det. da Luminária de Emergência

Bloco Autônomo

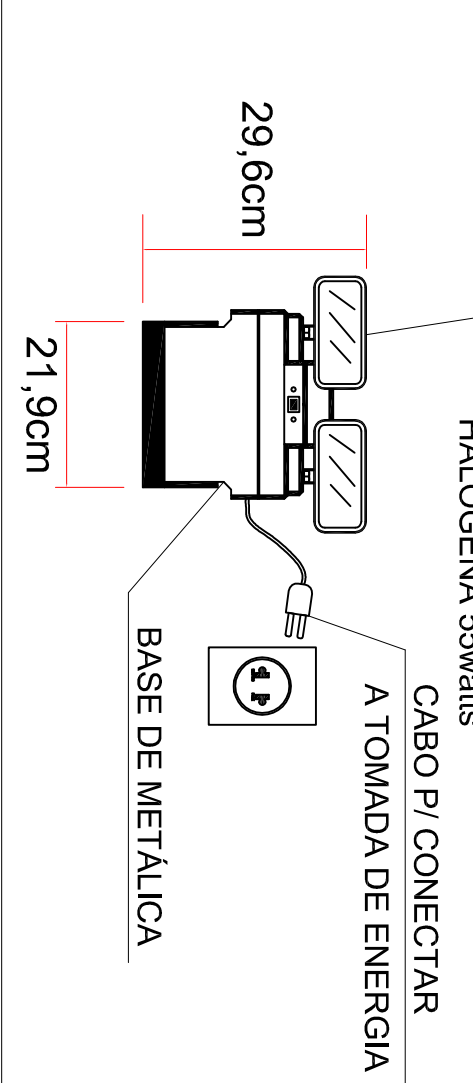

Det. de Instalação de Emergência (5 Lux)

Obs: LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO NÃO INSTALAR EM ALTURA SUPERIOR A 2.15m NA FACE SUPERIOR.